


叶县灰河谷店闸管理与保护范围线图

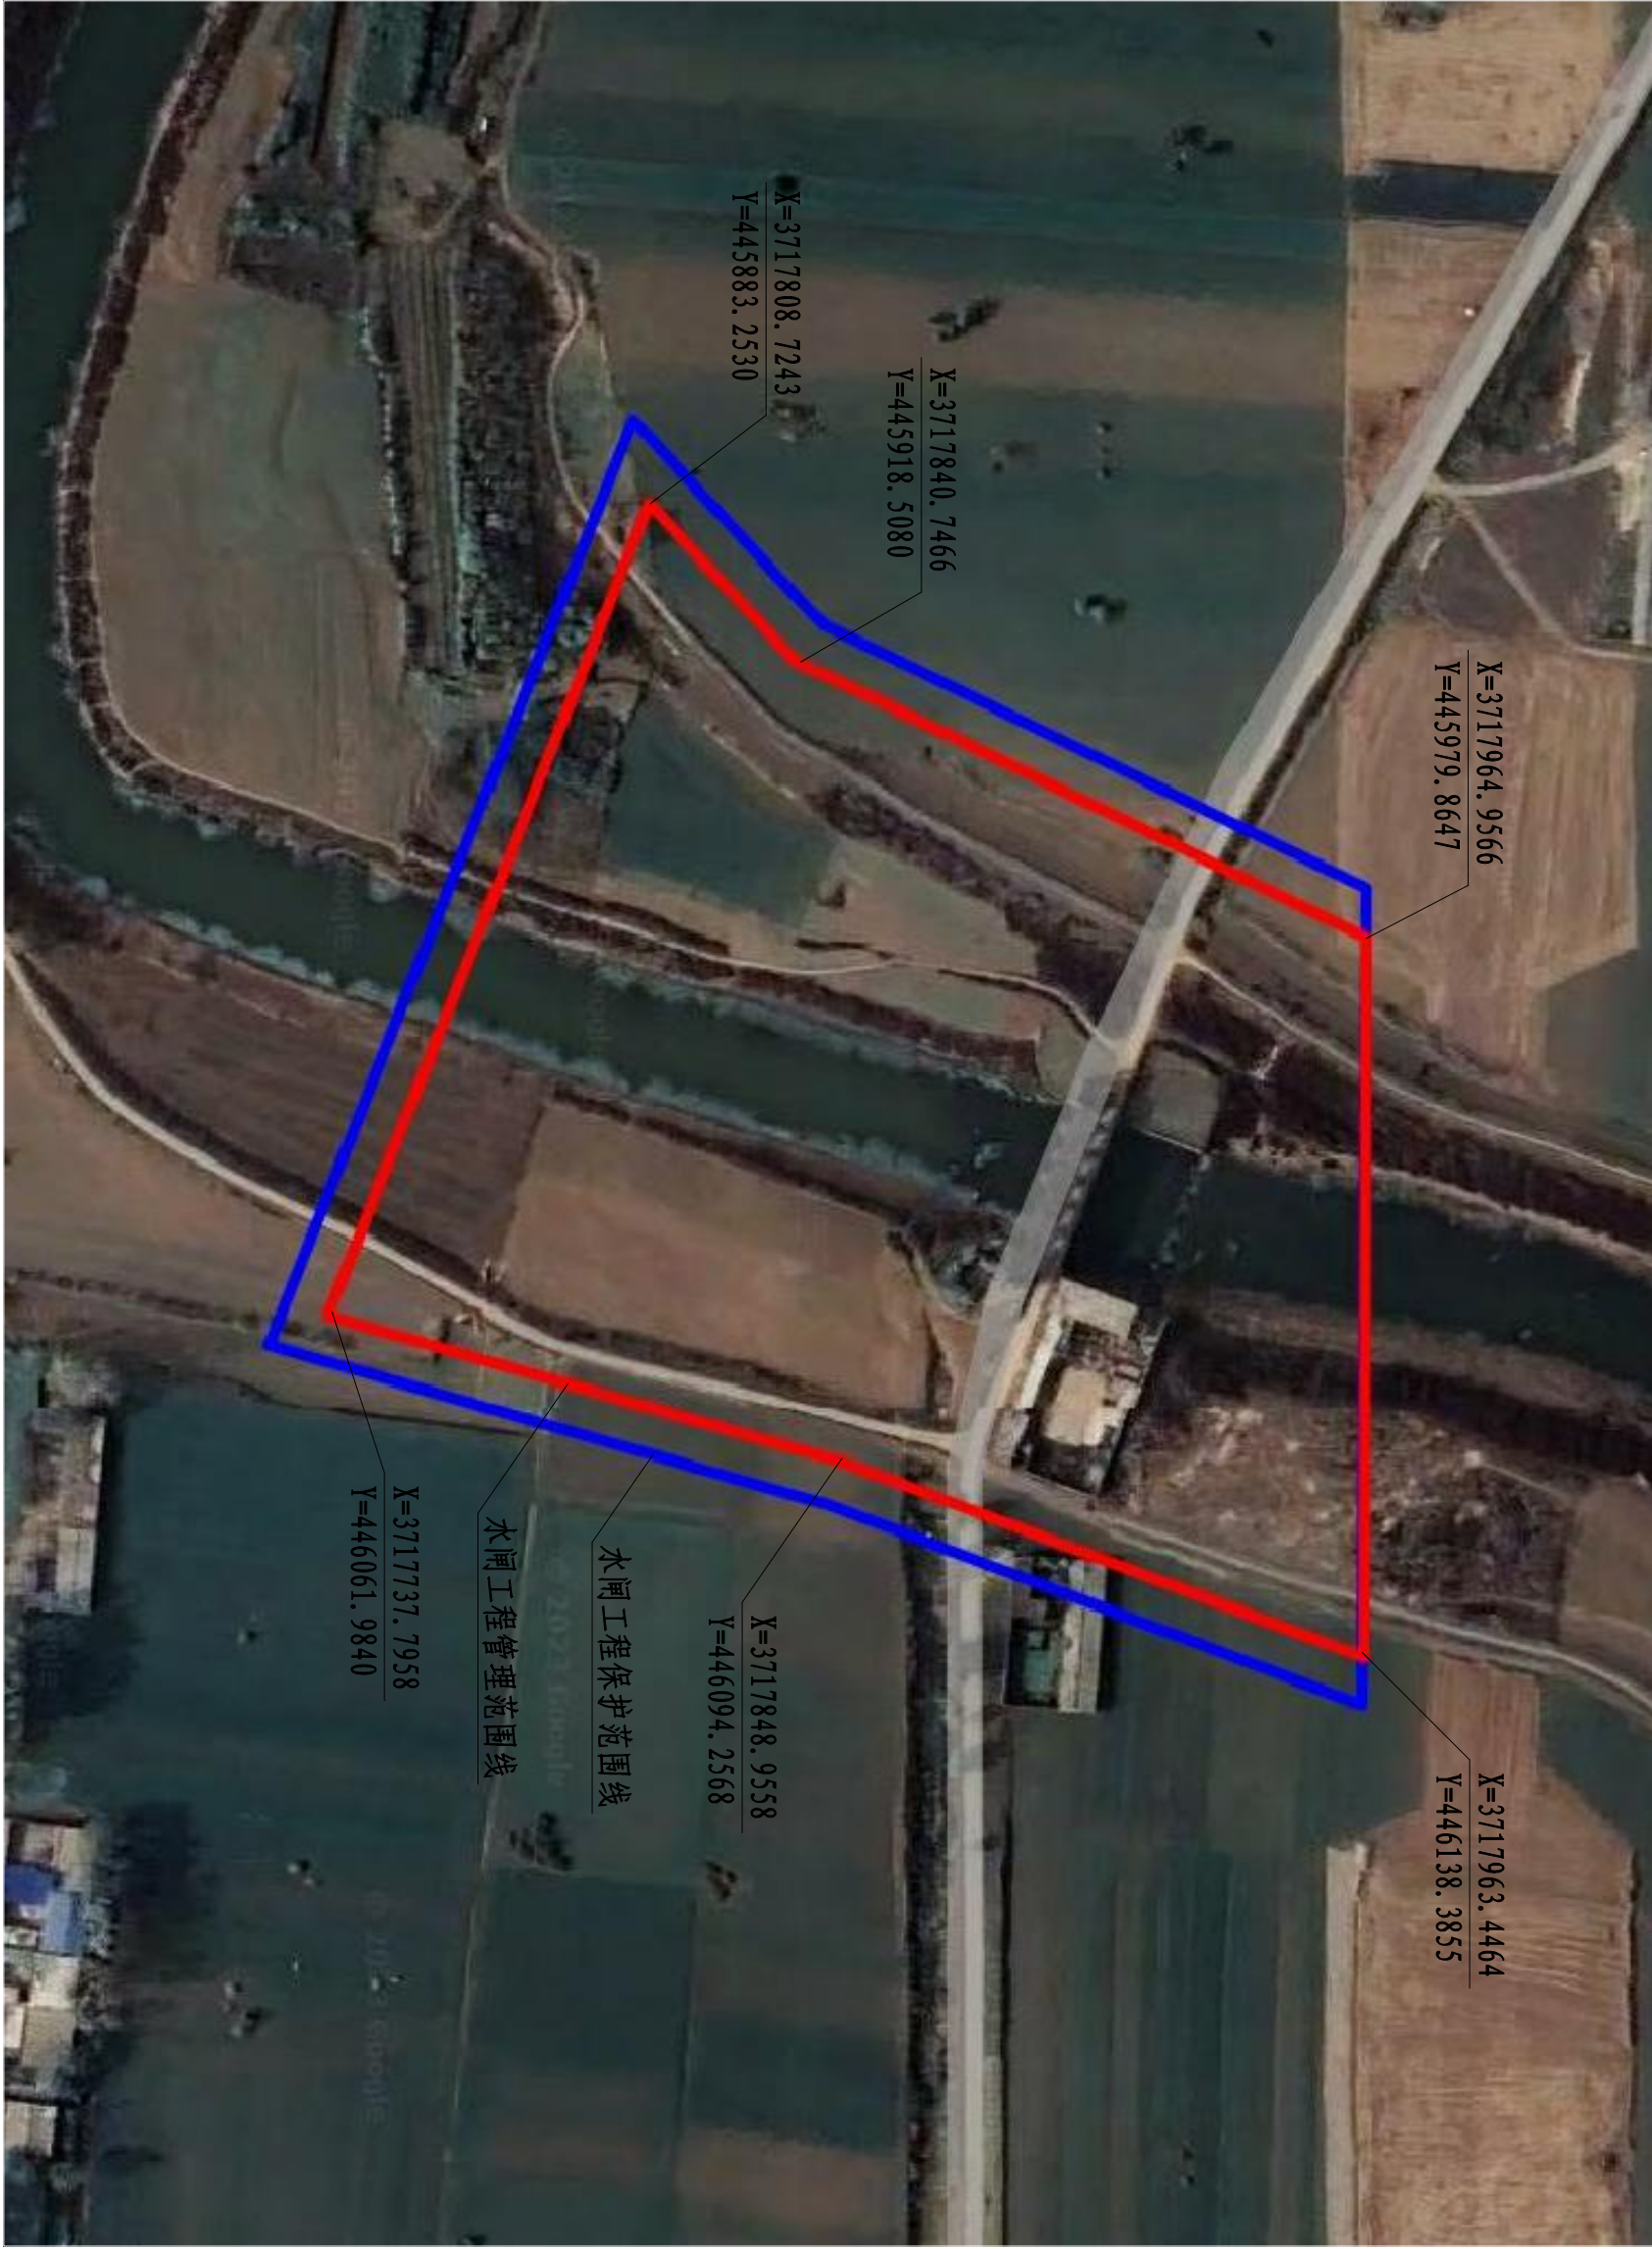

说明:

- 1、中型水闸管理范围按照河南省《河道管理条例》实施办法规定。中型水闸的上下游闸外轮廓线各20米范围，左右岸现状堤防背水坡坡脚外10米的区域划定管理范围；水闸的保护范围按照管理范围线外延10米的区域。
- 2、水闸管理范围控制点坐标采用2000国家大地坐标系。